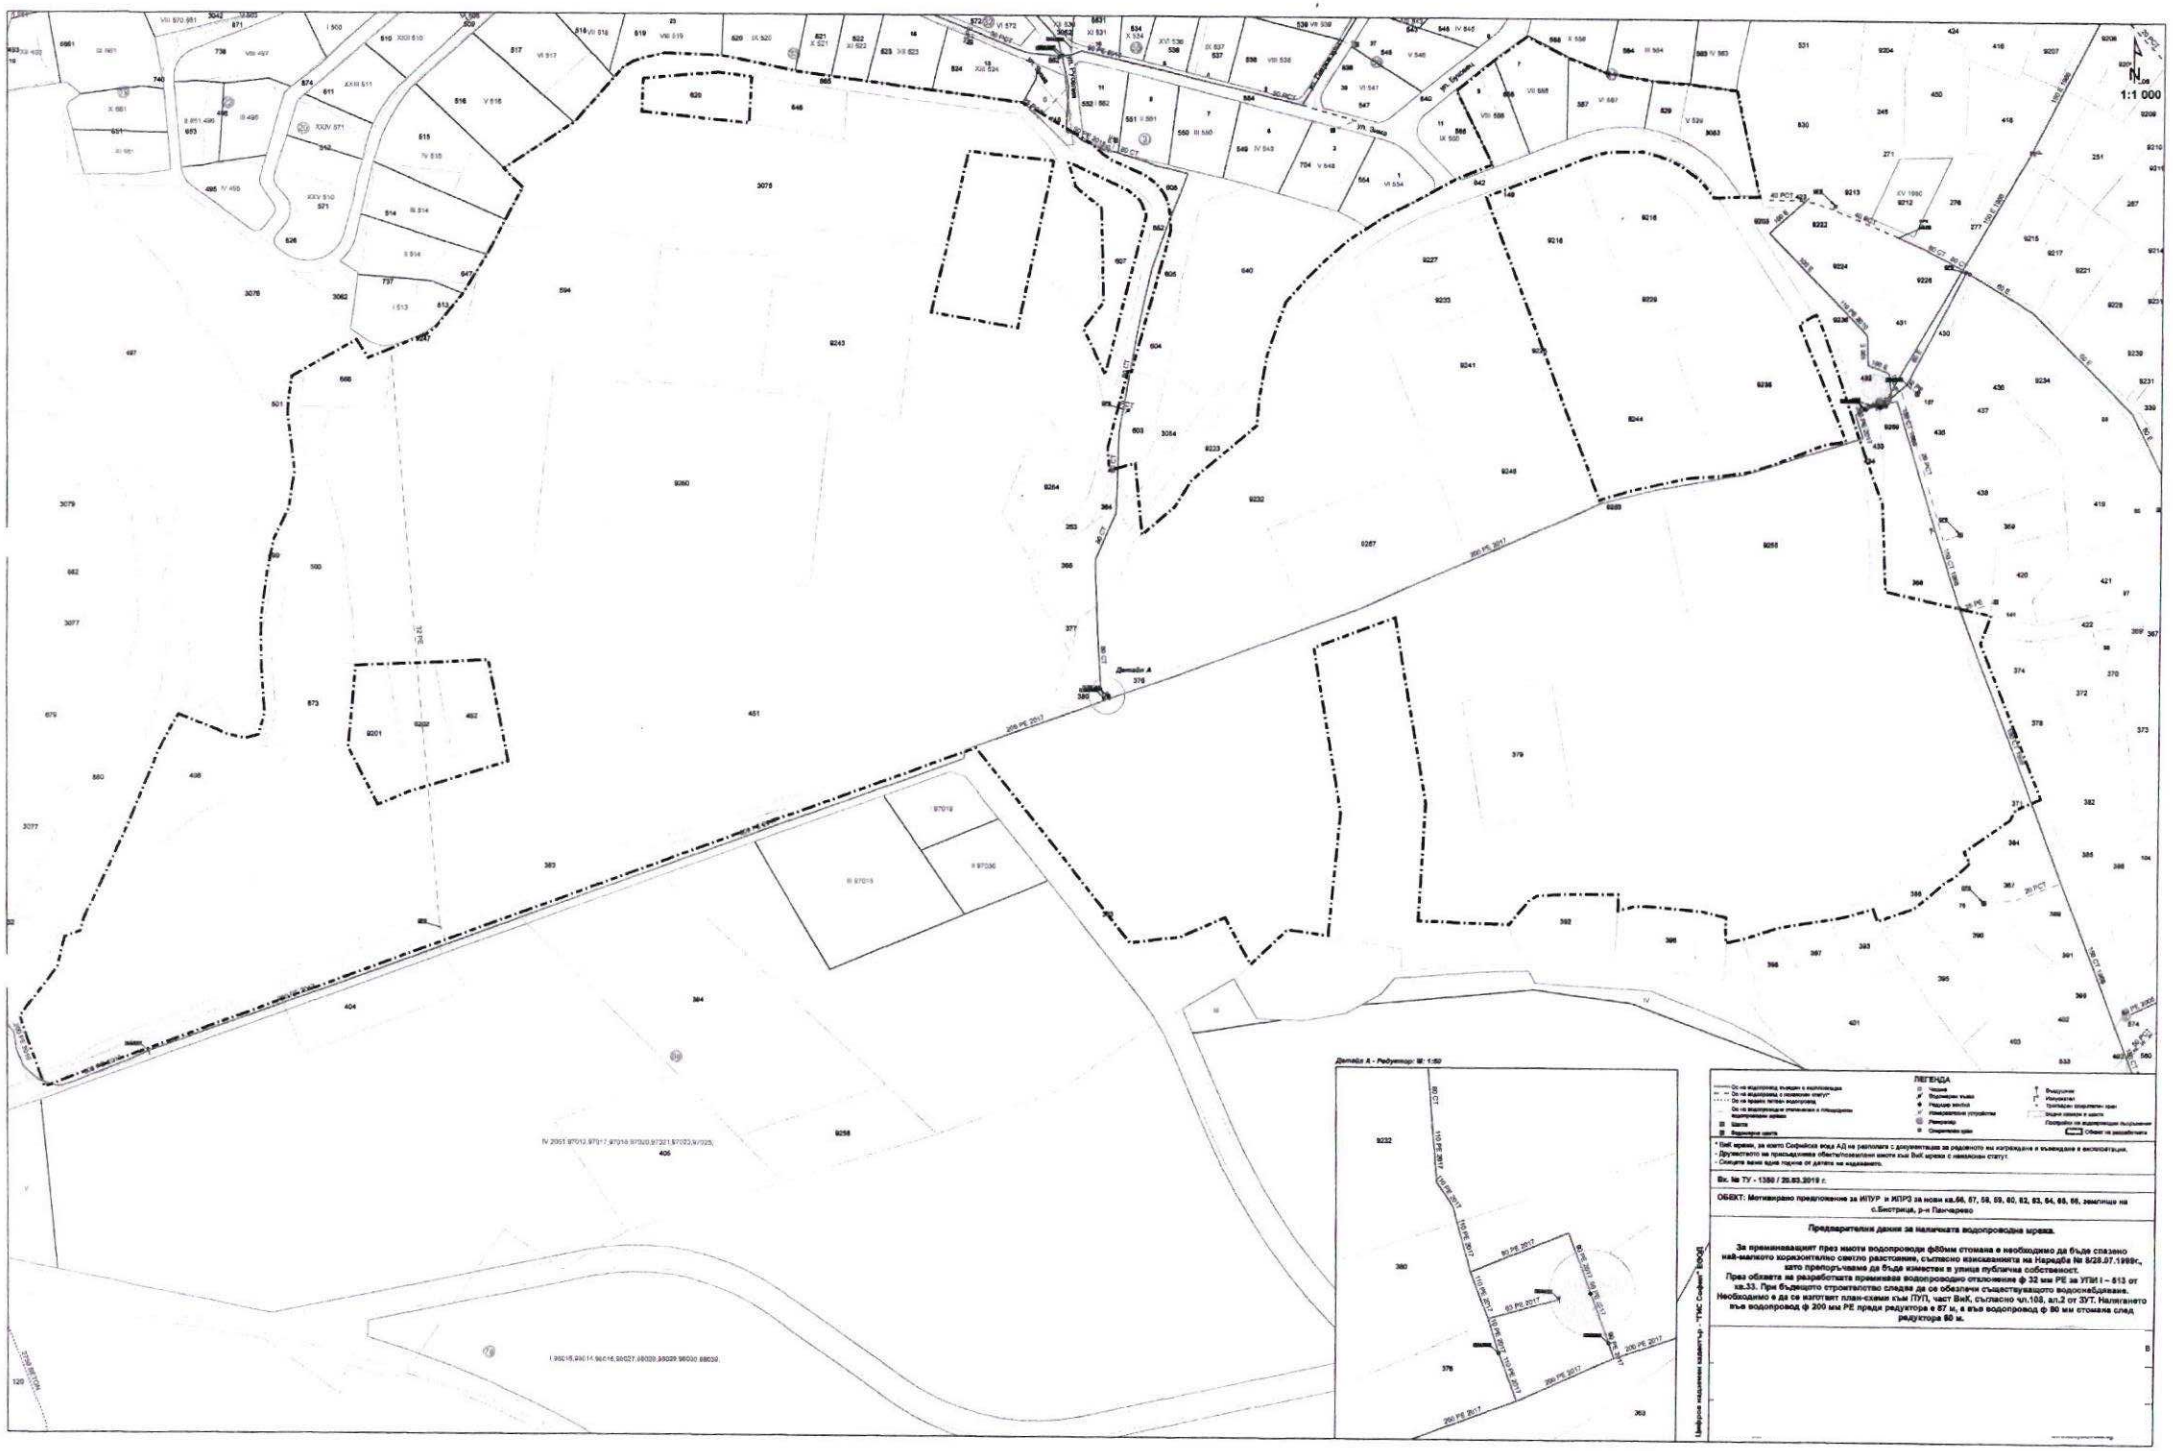
1:1 000
Детайл А
Детайл А - Редуктор: М: 1:50
ЛЕГЕНДА
Ос на водопровод съвкупен с експлоатация
Ос на водопровод с ликвидиен статут
Ос на кремен летен водопровод
Ос на водопроводни отклонения с площадкови водопроводни кремни
Шахта
Водоснабдяване
Водоснабдяване
Водоснабдяване
Ремонтер
Спирателен кран
Ръкоятка
Изпускателен
Топлинен спирателен кран
Водни кемини и шахти
Постройки на водопроводни съсръжения
Обект на разработката
* ВиК мрежи, за които Софийска вода АД не разполага с документация за редовното им изграждане и въвеждане в експлоатация.
- Друместото на присъединяване обекти/позволени имоти към ВиК мрежа с неизяснен статут.
- Спицата важи една горина от детайл на изделянето.
Вх. № ТУ - 1380 / 20.03.2019 г.
ОБЕКТ: Мотивирано предложение за ИПУР и ИПРЗ за нови кв.66, 67, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, землище на с.Бистрица, р-н Панчарево
Предварителни данни за наличната водопроводна мрежа.
За преминаващият през имоти водопроводи ф80мм стомана е необходимо да бъде спазено най-малкото хоризонтално светло разстояние, съгласно изискванията на Наредба № 8/28.07.1999г., като препоръчваме да бъде известен в улици публична собственост.
През обхвата на разработката преминава водопроводно отклонение ф 32 мм РЕ за УПИ I – 513 от кв.33. При бъдещото строителство следва да се обезпечи съществуващото водоснабдяване.
Необходимо е да се изготвят план-схеми към ПУП, част ВиК, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ. Налягането във водопровод ф 200 мм РЕ преди редуктора е 87 м, а във водопровод ф 80 мм стомана след редуктора 60 м.
Цифрова надлежен кадастър - "ГИС Софии" ЕООД
В